


灘浜一般環境大気測定局

測定地点	灘区新在家南町 5 丁目 灘児童館内 (3 階建の屋上)		
緯度・経度	北緯 34 度 42 分 19 秒 東経 135 度 14 分 1 秒		
設置年月日	昭和 46 年 4 月 15 日	用途地域	準工業
測定項目	二酸化硫黄・窒素酸化物・炭化水素・浮遊粒子状物質・微小粒子状物質・風向・風速		

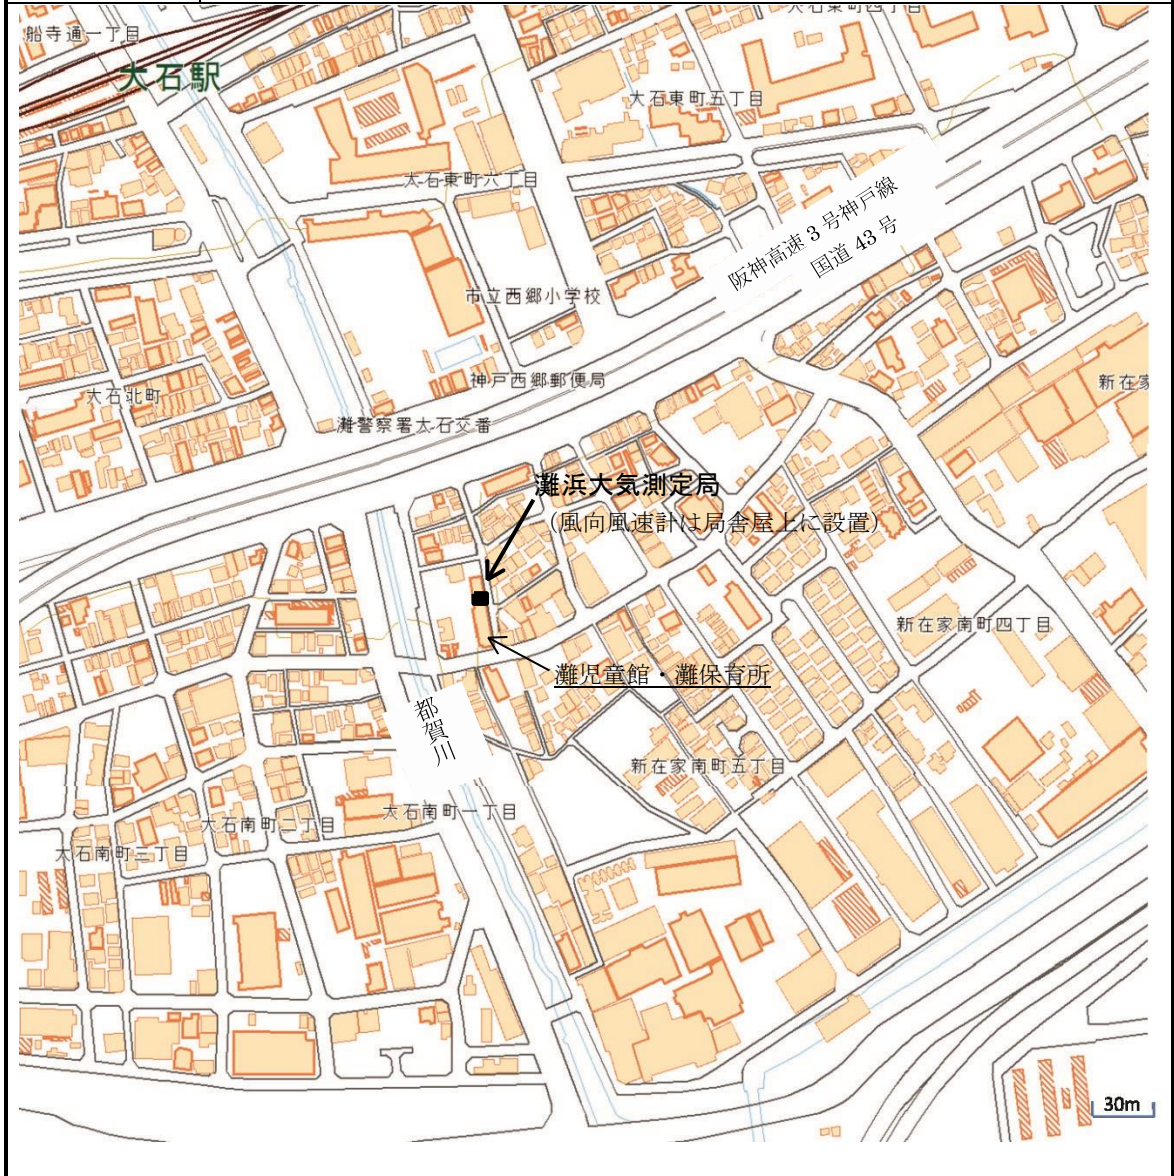

- 注) 1. 周辺主要道路の車線数及び交通量は、平成 27 年度全国道路交通情勢調査の結果を参照した。
 2. この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(承認番号 平 29 情使、第 767 号)